


NEDSKALERT KVADRATMASKEPOSE FOR SNURREVAD FOR FARTØY UNDER 15m

TYPE I: Underpanel + Overpanel TYPE II: Underpanel + Overpanel + to sidepanel

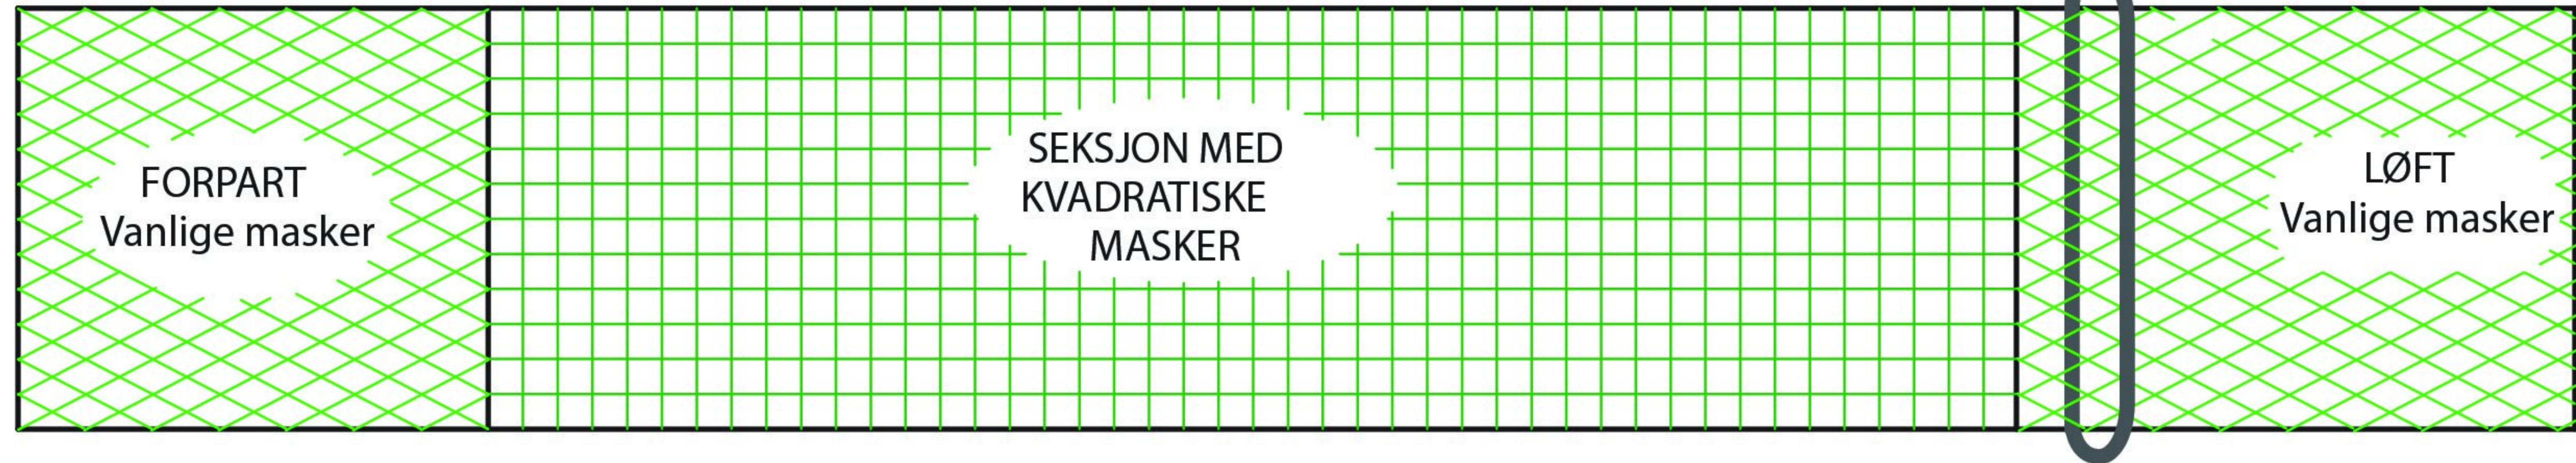

OVER- OG UNDERPANEL identiske
Spesifikasjon gitt for et panel

MATERIALE:	Polyethylene knutelin	Knuteløst, flettet materiale (PA, PE, PP, PES)	
TRÅD:	Fritt valg	Maks 7,5 mm diameter ved maskevidde opp til 145 mm Maks 11 mm diameter ved maskevidde over 145 mm	Fritt valg
MASKEVIDDE:	Min 130 mm	Min 125 mm	Min 130 mm
LENGDE:	Min 5 msk	Min 7,5 m	Sekkeløftet skal snøres sammen maksimum 30 cm bak kvadratmaskeseksjonen og skal være åpent i bakkant under fiske. Utover gjeldende maskeviddebestemmelser er det fri utforming av løft til ønsket formål (levendefangst, kvalitetsfremmende tiltak mm.)
BREDDE:	Min 30 msk Maks 50 msk	Min 1,9 m Maks 4 m	

KILEFORMET SIDEPANEL
Spesifikasjon gitt for et panel



MATERIALE:	Polyethylene knutelin	Knute eller knuteløst Polyethylene (PE)
TRÅD:	Fritt valg	Fritt valg
MASKEVIDDE:	Min 130 mm	Min 130 mm
LENGDE:	Som forpart på over/under panel	Strekt lengde = lengde kvadratmaskeseksjon
BREDDE:	Maks 21 "frie" masker (25 masker totalt)	Foran: maks 21 "frie" masker (25 tot) Bak: 0-1 "frie" masker (4 tot)